Step Neuchâtel-SME	Fiche no
Traitements des eaux (moyennes journalières)	**Période du mercredi 1 février 2006 au mardi 28 février 2006**
Date et Visa :	Page 1/1

Nombre de valeurs dépassant les normes

DBO5	0
Ptot	8
MES	3

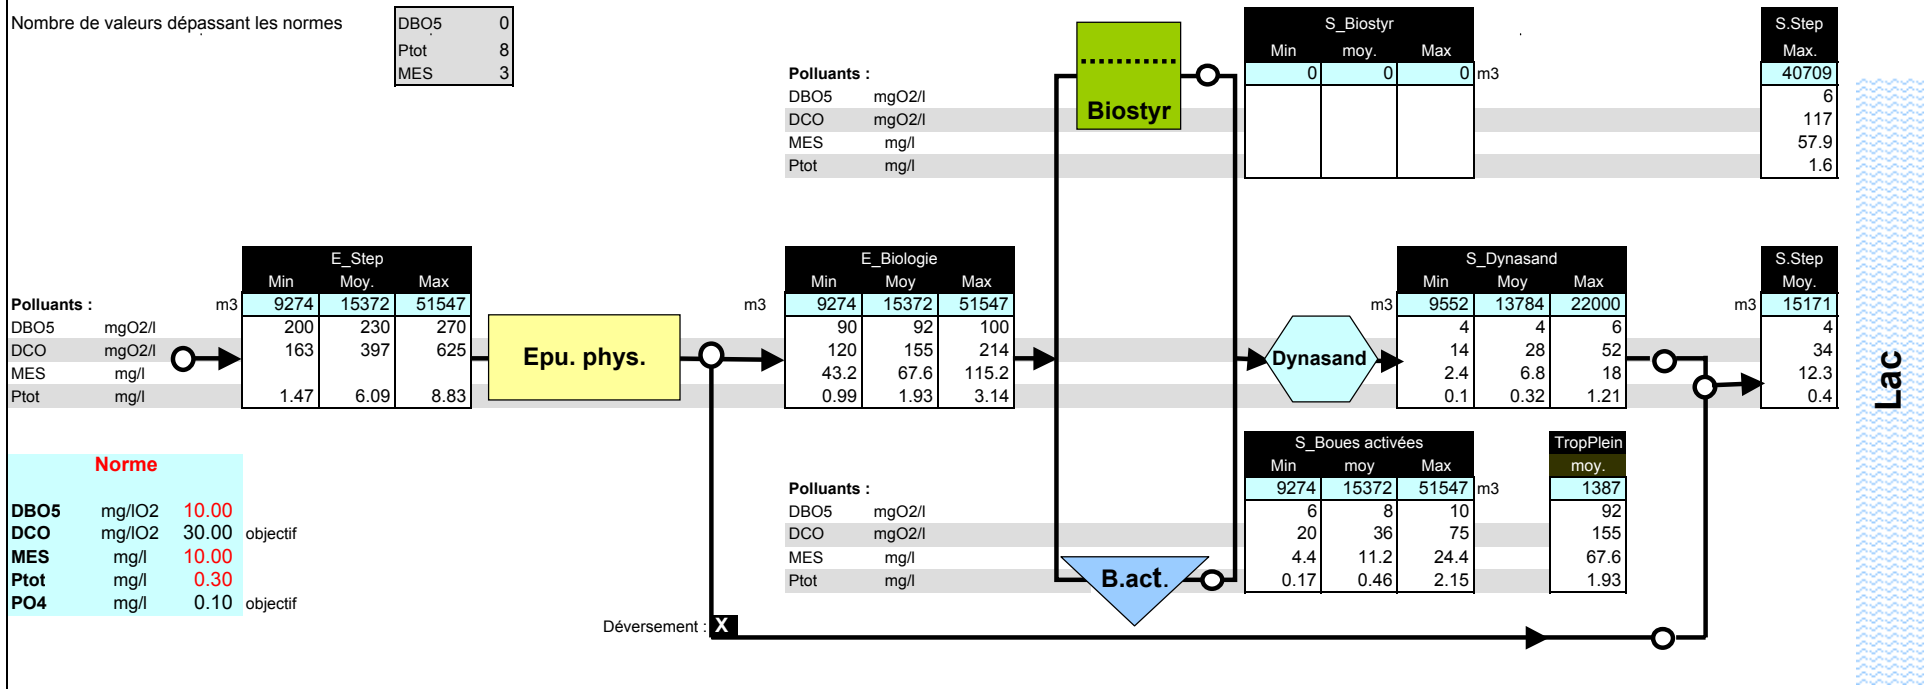

Norme			
DBO5	mg/lO2	10.00	
DCO	mg/lO2	30.00	objectif
MES	mg/l	10.00	
Ptot	mg/l	0.30	
PO4	mg/l	0.10	objectif

Abattement, moyennes journalières

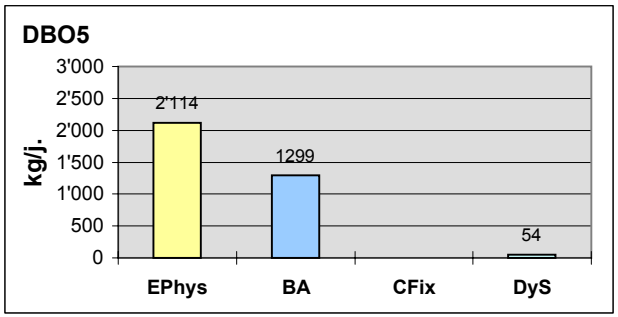

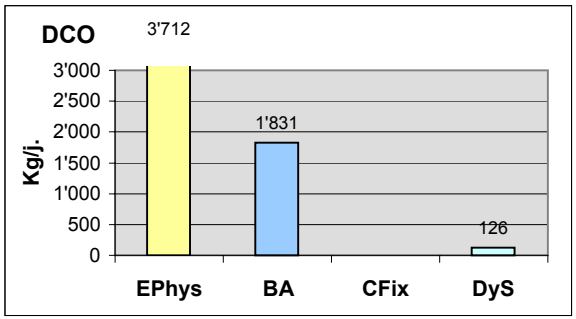

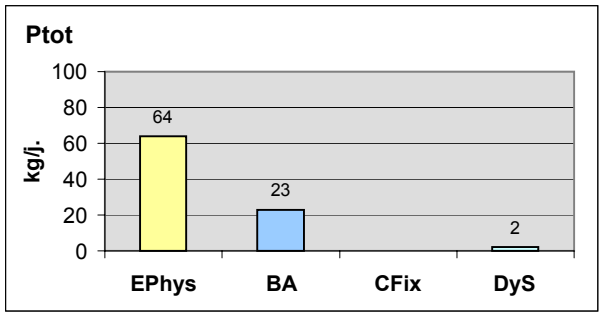

Rendements globaux :	**98** %	**92.9** %	**94.8** %

Version du 20 juin 2001 Date et visa du délégué SME :	H/administratif/SME/$report

Printed with Clarius ver. 1.3.7