

Remarques:

.....



.....

.....


.....

Consommation :	Total STEP	162'959 kWh
Consommation externe	87'520 kWh	
Consommation haut tarif	61'550 kWh	
Consommation bas tarif	25'970 kWh	
Pointe	292 kW	
Energie réactive	23'870 kVarh	

Proportion Energie/ EH	0.17 kWh/EH
Proportion Energie/volume	0.26 kWh/m3
Proportion Energie/charge	kWh/kg O2 de DCO

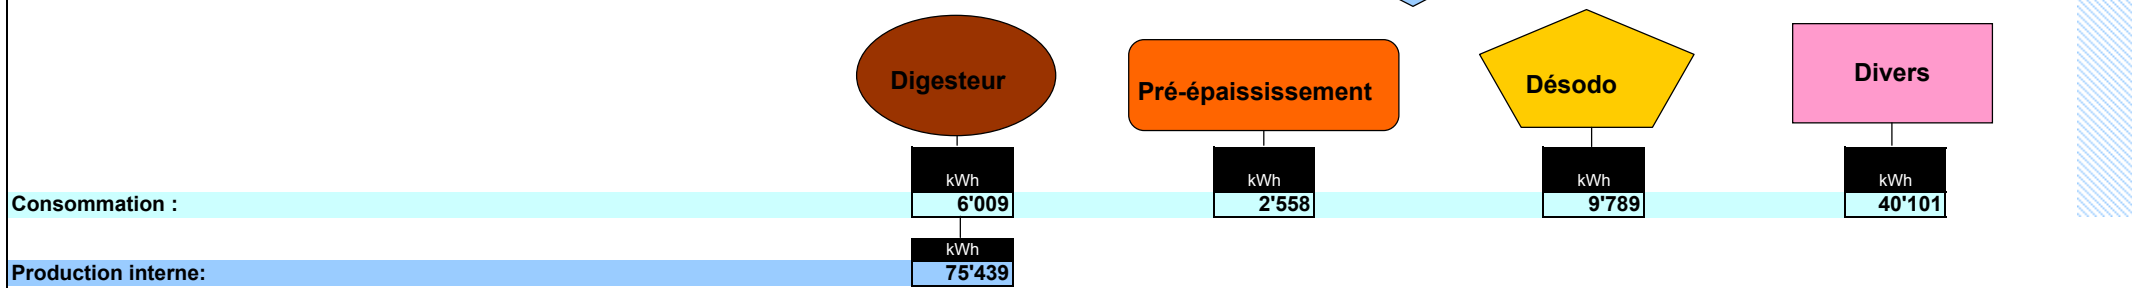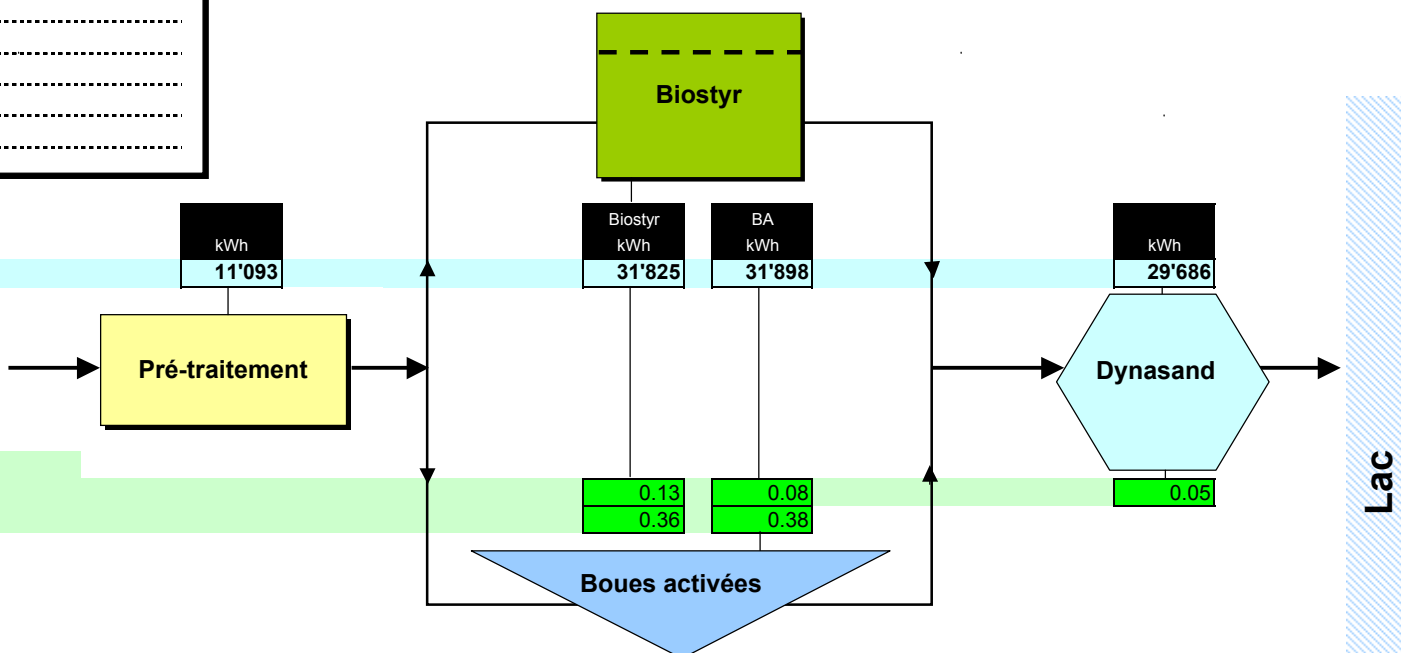

Répartition de la consommation totale d'électricité

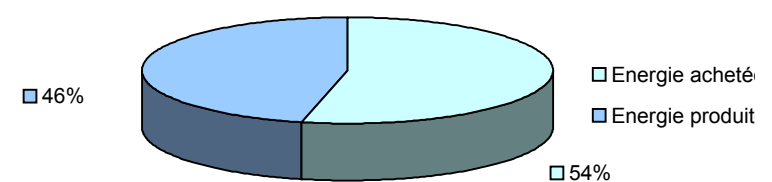

Répartition de la consommation d'électricité des différents process

