

Remarques:

.....


.....

.....

.....

Consommation :	Total STEP	167'553 kWh
Consommation externe	94'099 kWh	
Consommation haut tari	64'833 kWh	
Consommation bas tari	29'266 kWh	
Pointe	334 kW	
Energie réactive	25'428 kVarh	

Proportion Energie/ EH	0.24 kWh/EH
Proportion Energie/volume	0.35 kWh/m3
Proportion Energie/charge	1.80 kWh/kg O2 de DCO

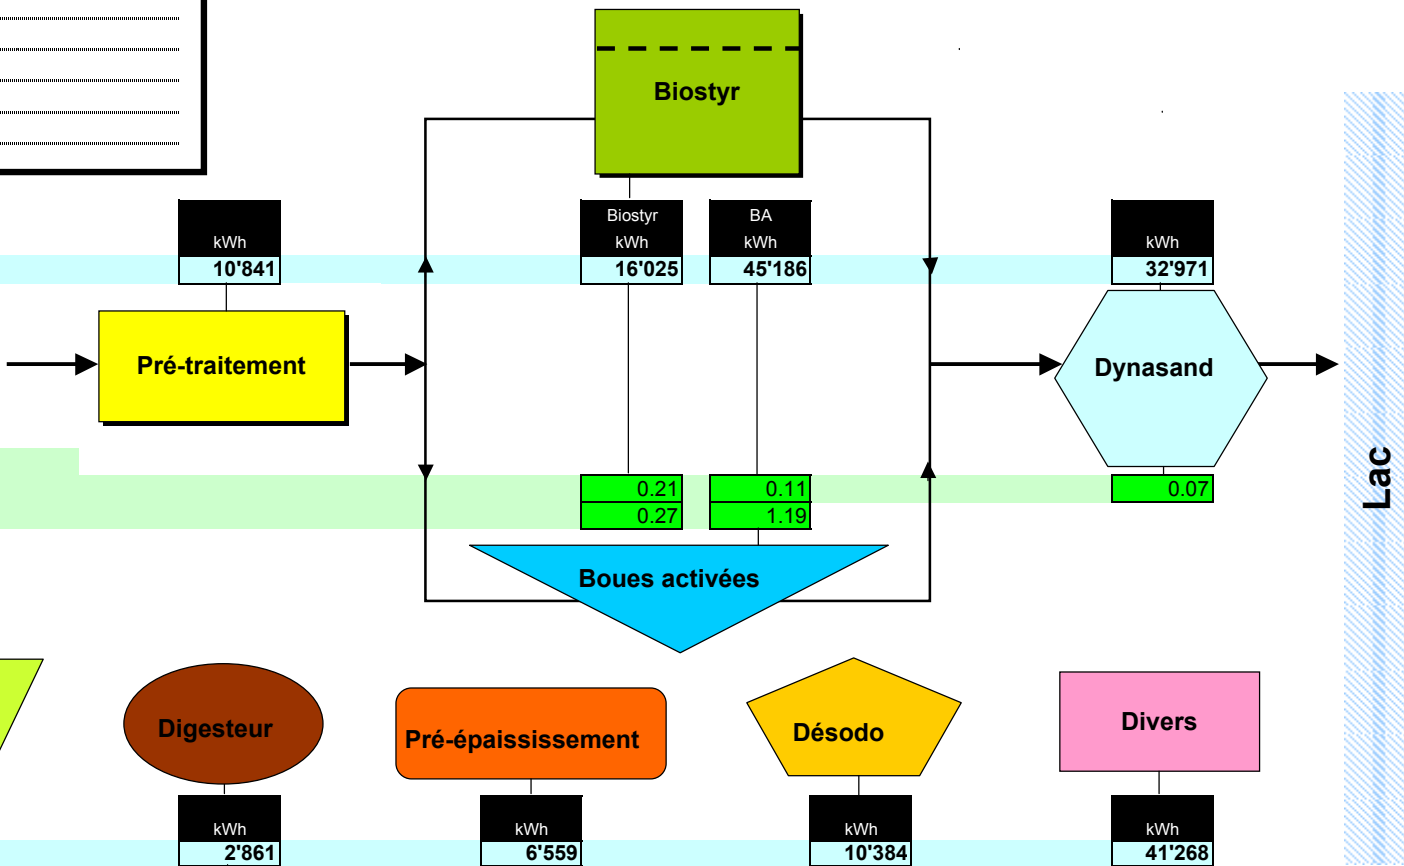

Consommation :	Services généraux	1'458 kWh
	Digesteur	2'861 kWh
	Pré-épaissement	6'559 kWh
	Désodo	10'384 kWh
	Divers	41'268 kWh

Production interne:	73'454 kWh
----------------------------	-------------------

