


Remarques:

Consommation :	Total STEP
	kWh
	169'028 kWh
Consommation externe:	73'431 kWh
Consommation haut tari	44'763 kWh
Consommation bas tari	28'668 kWh
Pointe	341 kW
Energie réactive	19'407 kVarh


Proportion Energie/ EH	0.16 kWh/EH
Proportion Energie/volume	0.34 kWh/m3
Proportion Energie/charge	1.18 kWh/kg O2 de DCO

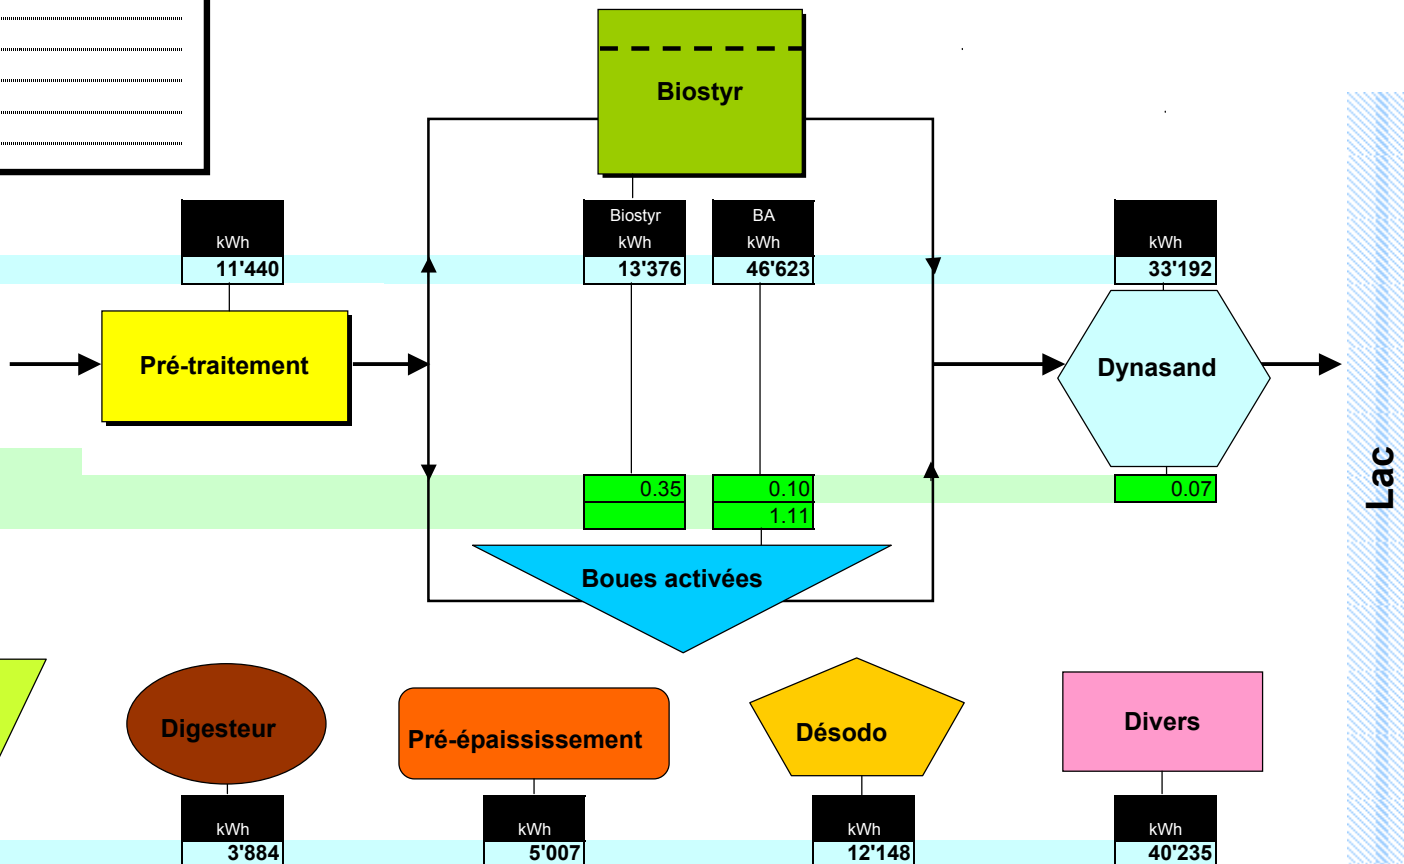

Consommation :	Services généraux
	kWh
	3'123

Production interne:	Digesteur
	kWh
	95'597

Répartition de la consommation totale d'électricité

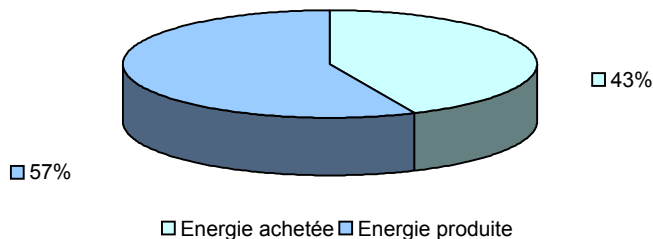

Répartition de la consommation d'électricité des différents process

