

Remarques:

.....


.....

.....

.....

Consommation :	Total STEP	138'569 kWh
Consommation externe	43'867 kWh	
Consommation haut tari	32'790 kWh	
Consommation bas tari	11'077 kWh	
Pointe	276 kW	
Energie réactive	11'175 kVarh	

Proportion Energie/ EH	0.12 kWh/EH
Proportion Energie/volume	0.28 kWh/m3
Proportion Energie/charge	0.88 kWh/kg O2 de DCO

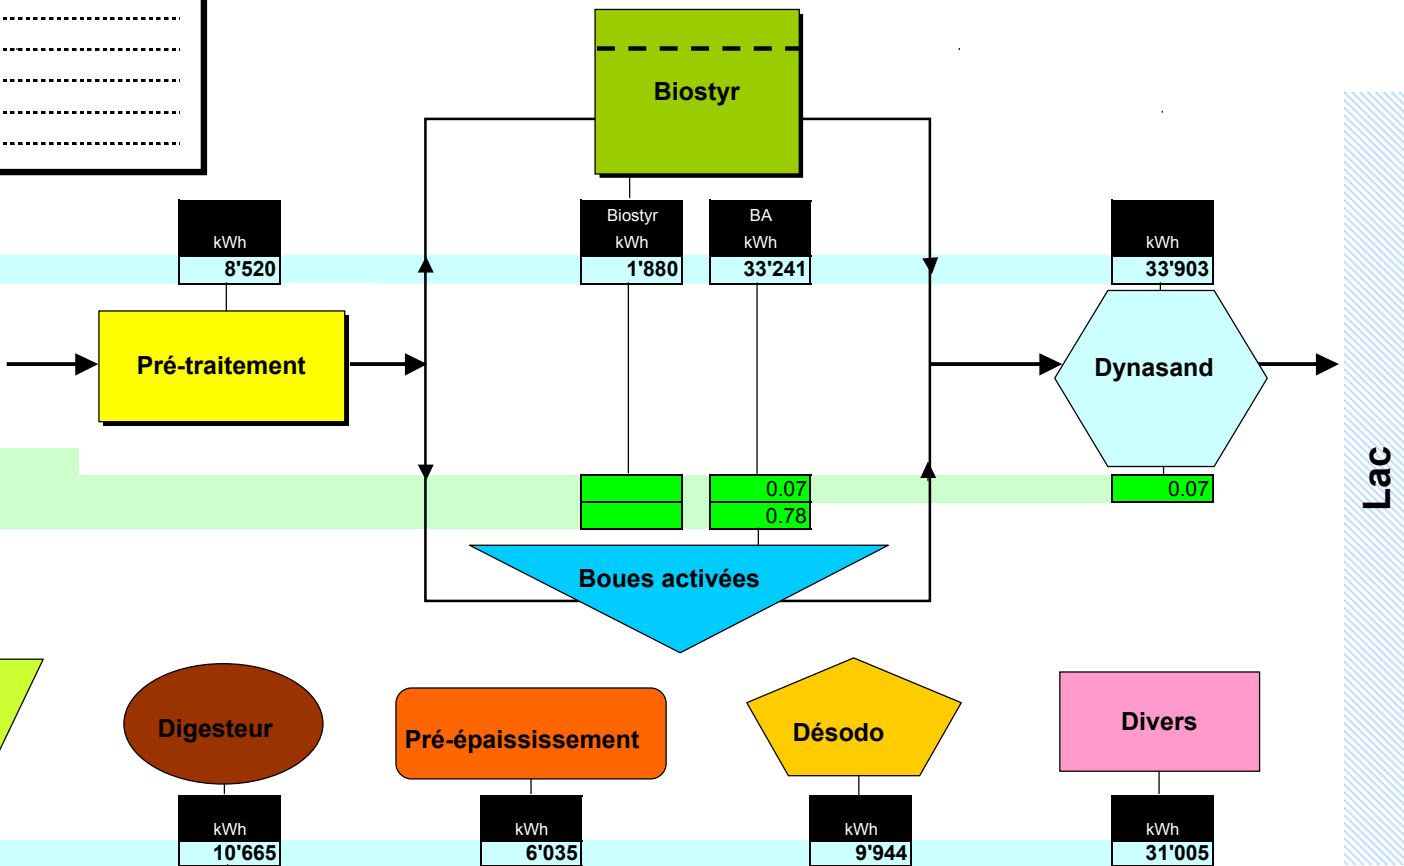

Consommation :	Services généraux	3'376 kWh
	Digesteur	10'665 kWh
	Pré-épaissement	6'035 kWh
	Désodo	9'944 kWh
	Divers	31'005 kWh

Production interne: 94'702 kWh

