

Remarques:

.....


.....

.....

.....

Consommation :	Total STEP	128'927 kWh
Consommation externe	32'282 kWh	
Consommation haut tari	19'482 kWh	
Consommation bas tari	12'800 kWh	
Pointe	207 kW	
Energie réactive	7'165 kVarh	

Proportion Energie/ EH	0.11 kWh/EH
Proportion Energie/volume	0.17 kWh/m3
Proportion Energie/charge	0.83 kWh/kg O2 de DCO

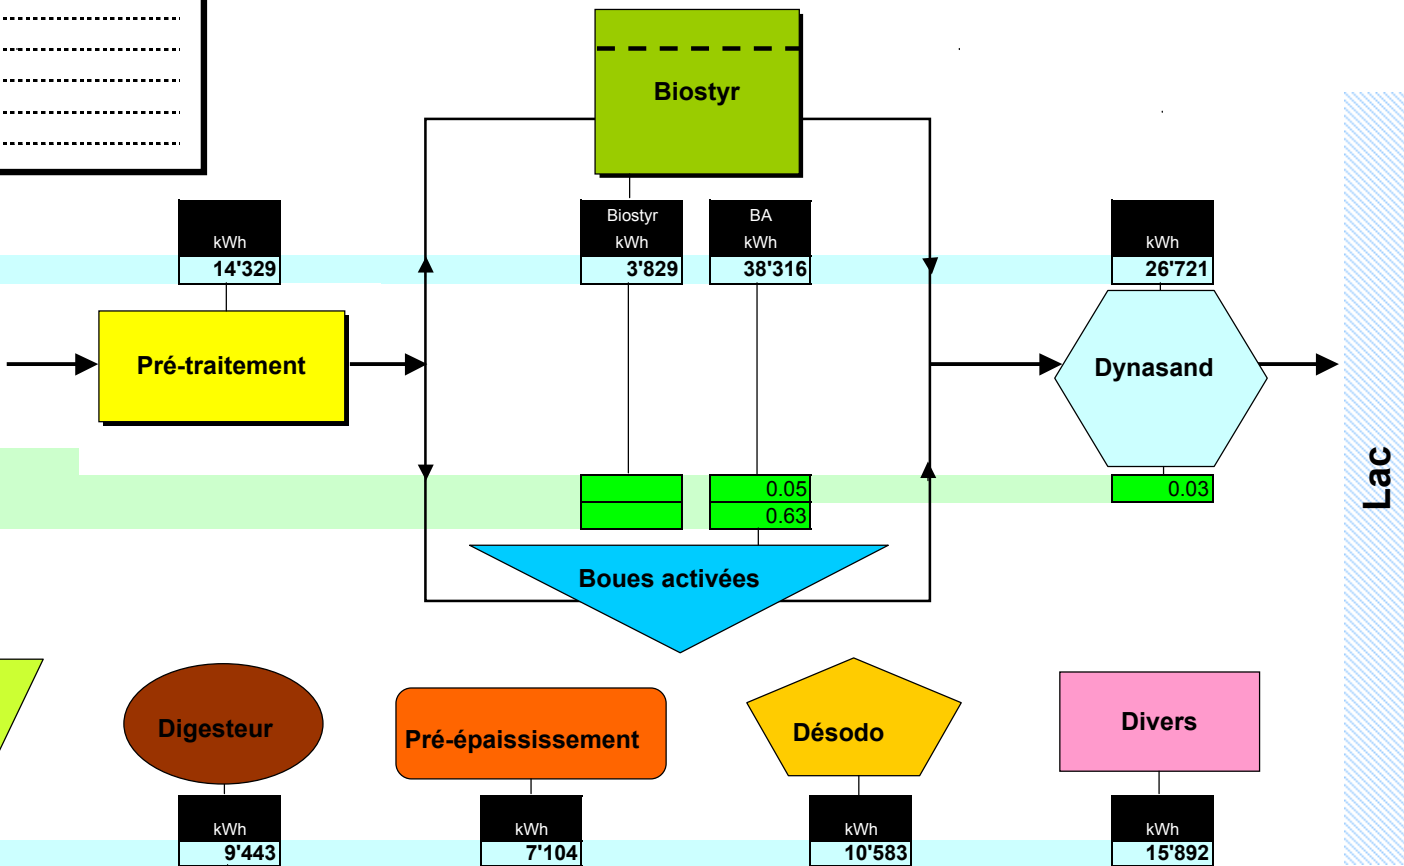


Consommation :

Services généraux	2'710 kWh
Digesteur	9'443 kWh
Pré-épaissement	7'104 kWh
Désodo	10'583 kWh
Divers	15'892 kWh

Production interne:

	96'645 kWh
--	------------

Répartition de la consommation totale d'électricité

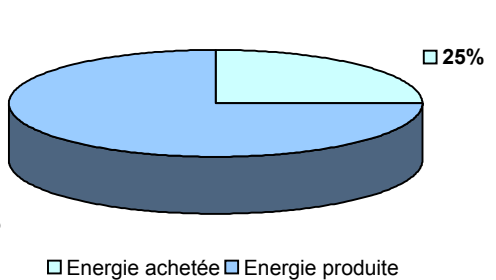

Répartition de la consommation d'électricité des différents process

