

Step Neuchâtel-SME

TB 12

Traitements des eaux (moyennes journalières)

Période du dimanche, 1. mai 2011 au mardi, 31. mai 2011

Date et Visa :

Page 1/1

Nombre de valeurs dépassant les normes

DBO5	0
Corg	8
Ptot	9
MES	0

Polluants :

DBO5	mgO ₂ /l
Corg	mgC/l
DCO	mgO ₂ /l
MES	mg/l
Ptot	mg/l

Polluants :


DBO5	mgO ₂ /l
Corg	mgC/l
DCO	mgO ₂ /l
MES	mg/l
Ptot	mg/l

Norme




DBO5	mgO ₂ /l	10.00
Corg	mgC/l	10.00
DCO	mgO ₂ /l	30.00
MES	mg/l	10.00
Ptot	mgP/l	0.30

objectif

Déversement : **X**

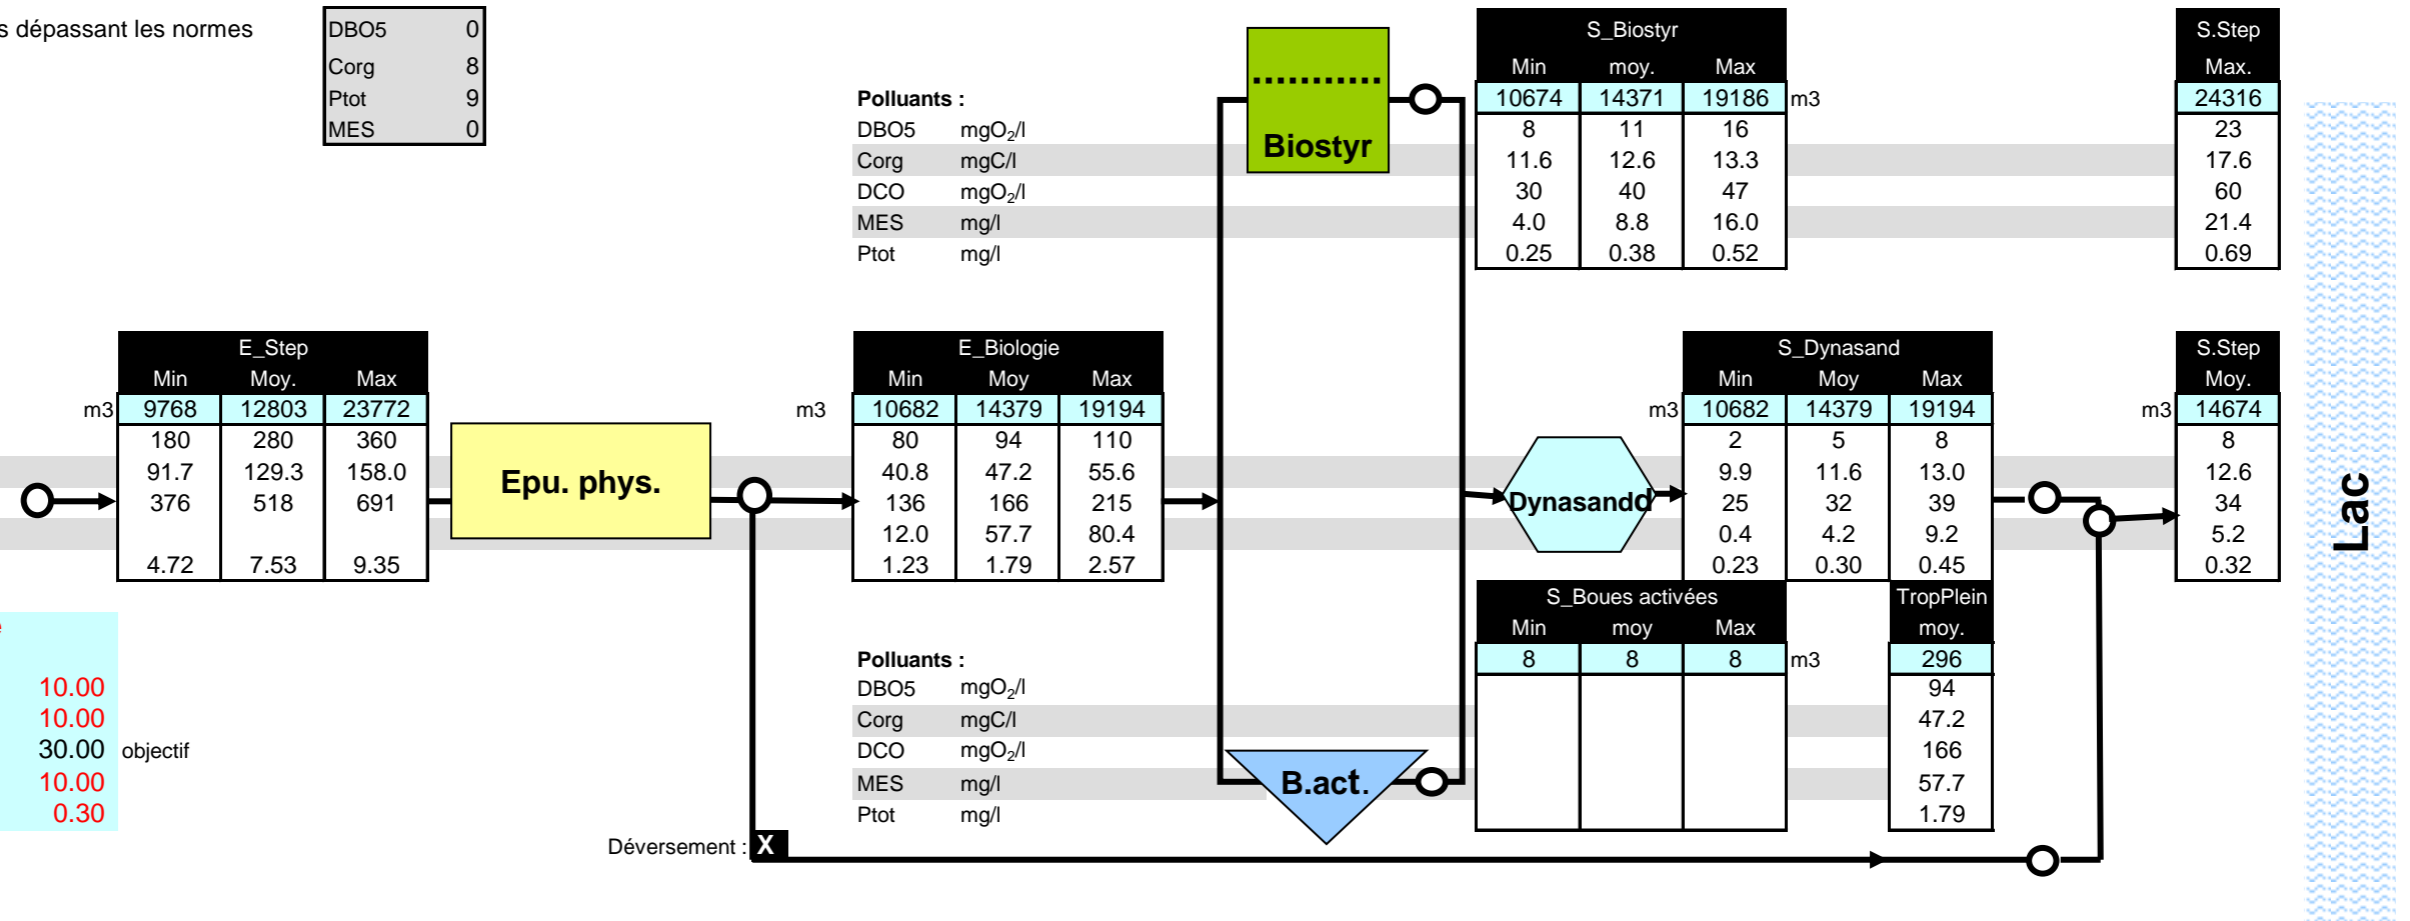

Abattement, moyennes journalières

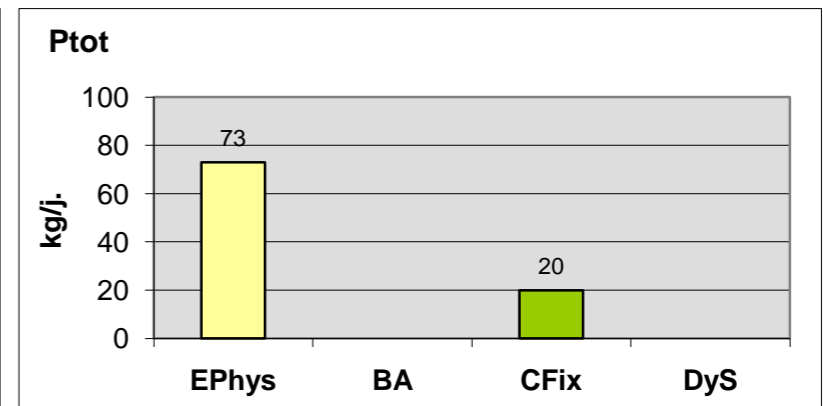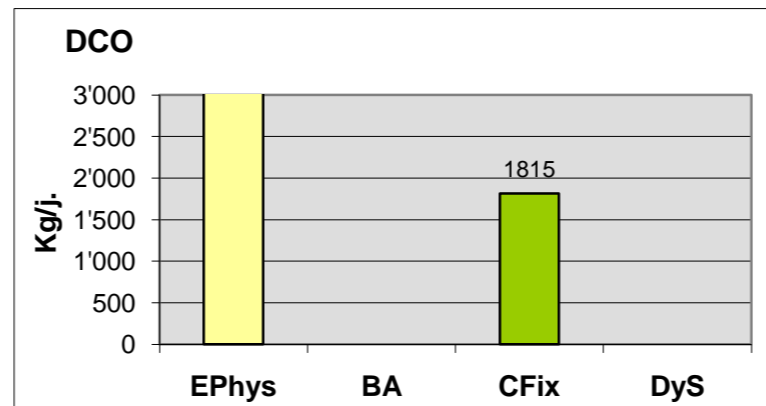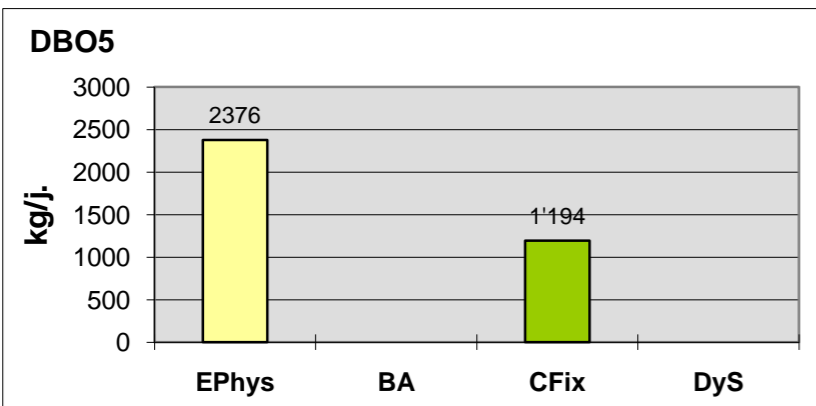

Rendements globaux : 98 % 93.8 % 96 %