

**Step Neuchâtel-SME**

**TB 12**

**Traitements des eaux (moyennes journalières)**

**Période du dimanche, 1. janvier 2012 au mardi, 31. janvier 2012**

Date et Visa :

Page 1/1

Nombre de valeurs dépassant les normes

DBO5	0
Corg	0
Ptot	0
MES	0

**Polluants :**

DBO5	mgO <sub>2</sub> /l
Corg	mgC/l
DCO	mgO <sub>2</sub> /l
MES	mg/l
Ptot	mg/l

**Polluants :**


DBO5	mgO <sub>2</sub> /l
Corg	mgC/l
DCO	mgO <sub>2</sub> /l
MES	mg/l
Ptot	mg/l

**Norme**




DBO5	mgO <sub>2</sub> /l	10.00
Corg	mgC/l	10.00
DCO	mgO <sub>2</sub> /l	30.00
MES	mg/l	10.00
Ptot	mgP/l	0.30

objectif

Déversement : **X**

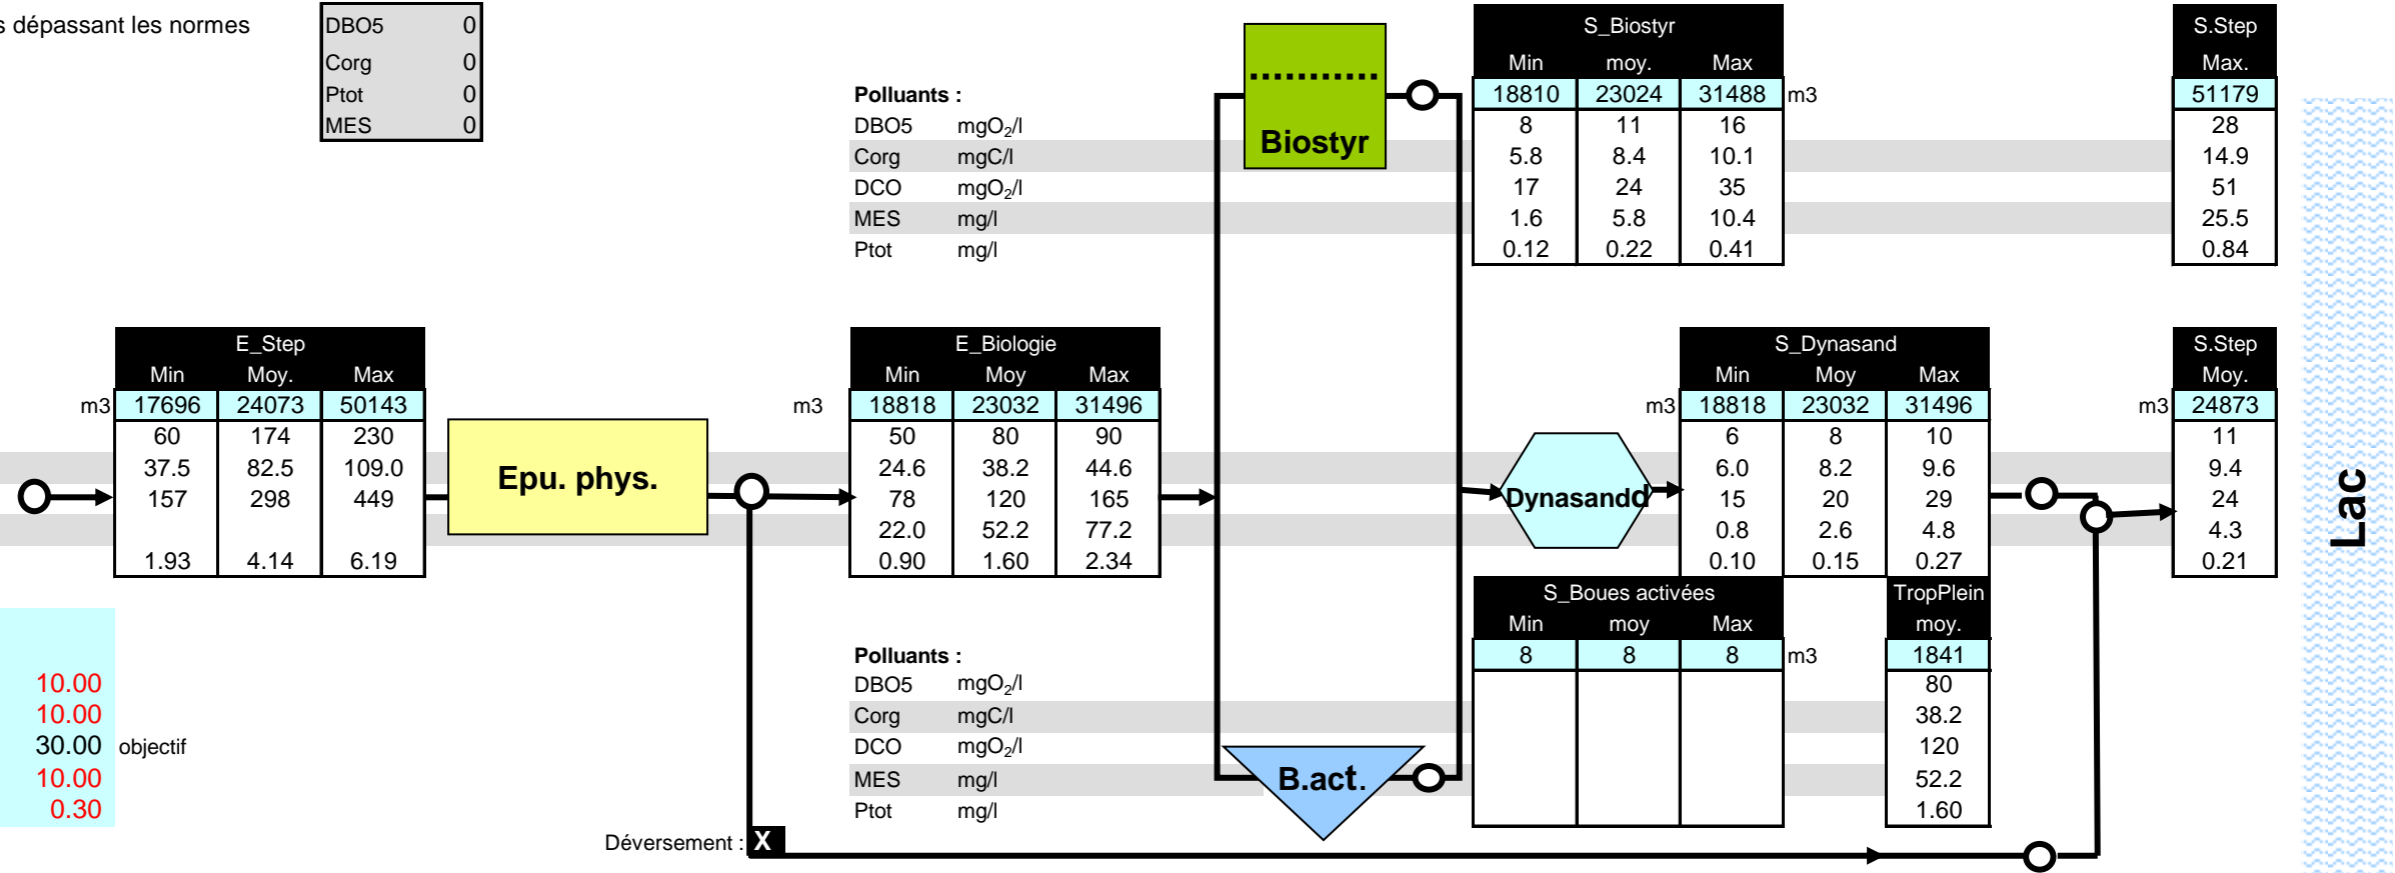

**Abattement, moyennes journalières**

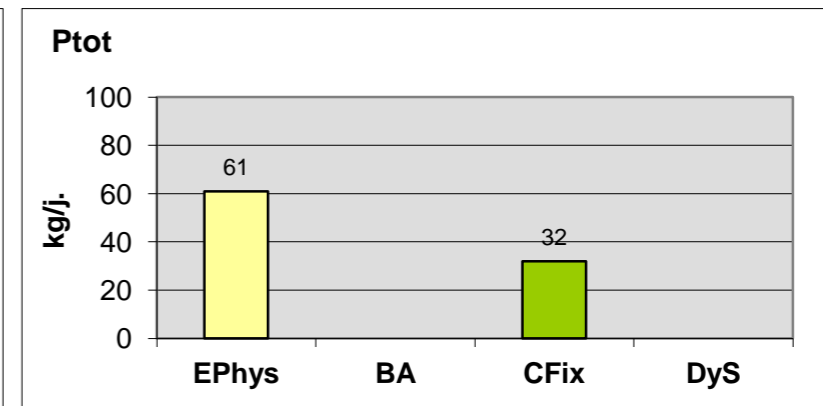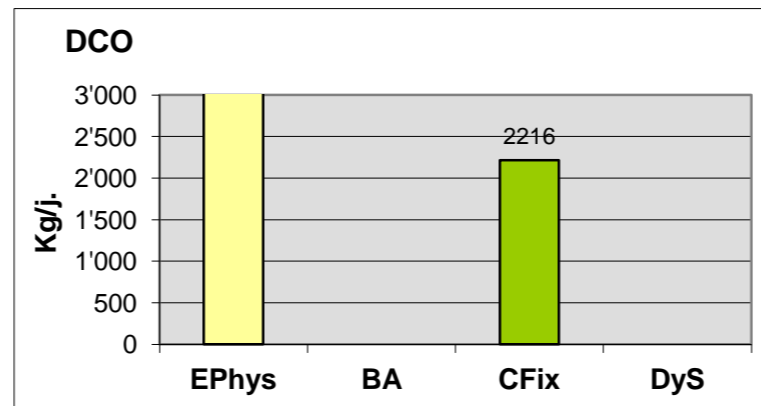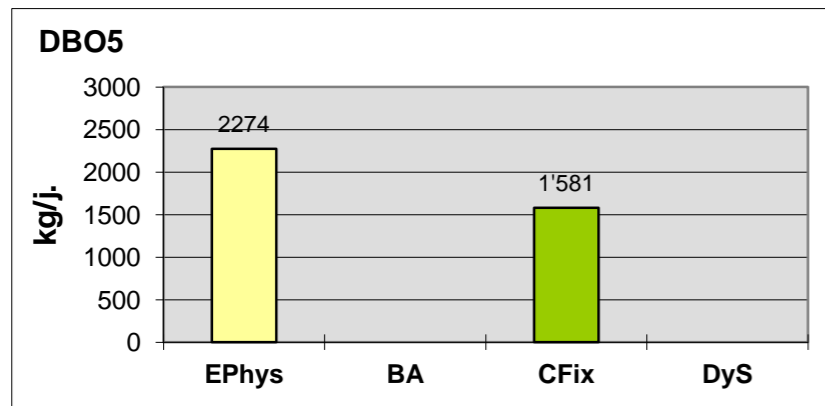

**Rendements globaux :** 95 %      93.2 %      96.4 %