

Step Neuchâtel-SME

TB 12

Traitements des eaux (moyennes journalières)

Période du dimanche 1 décembre 2019 au mardi 31 décembre 2019

Date et Visa :

Page 1/1

Nombre de valeurs dépassant les normes

DBO5	1
Corg	3
Ptot	3
MES	3

Polluants :

DBO5	mgO ₂ /l
Corg	mgC/l
DCO	mgO ₂ /l
MES	mg/l
Ptot	mg/l

Polluants :

DBO5	mgO ₂ /l
Corg	mgC/l
DCO	mgO ₂ /l
MES	mg/l
Ptot	mg/l

E_Step		
Min	Moy.	Max
10412	20394	59083

Epu. phys.

E_Biologie		
Min	Moy	Max
13655	21792	33402

Biostyr

S_Biostyr		
Min	moy.	Max
-920	-222	-78

Dynasand

S_Dynasand		
Min	Moy	Max
13164	21088	32406

B.act.

S_Boues activées		
Min	moy	Max
13346	21546	33148

TropPlein	
moy.	
227	

S.Step	
Max.	
33996	

S.Step	
Moy.	
21315	




Norme

DBO5	mgO ₂ /l	10.00
Corg	mgC/l	10.00
DCO	mgO ₂ /l	45.00
MES	mg/l	10.00
Ptot	mgP/l	0.30

Déversement : X

Lac

Abatement, moyennes journalières

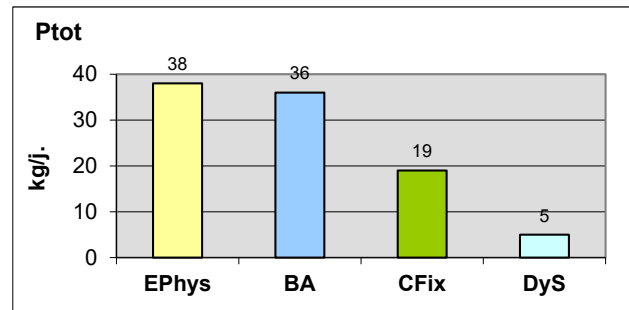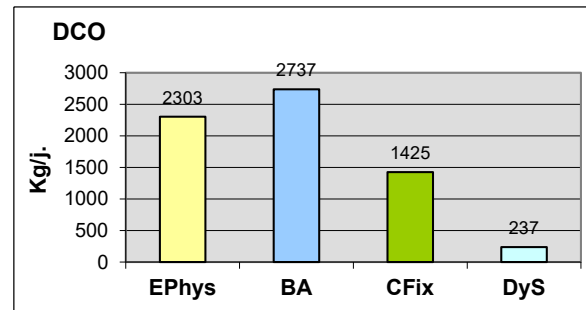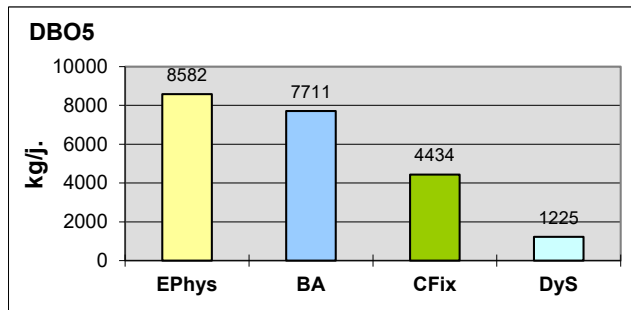

Rendements globaux : 95 %

89.9 %

94 %